



TØNDER KOMMUNE

Jørgen Sørensen
Adelvadvej 6
6270 Tønder

Miljø og Natur

Direkte tlf.: +4574929241
Mail: rje@toender.dk
Sags id.: 13.02.01-P19-51-20
Ks: NOB

10. september 2020

Tilladelse til indvinding af grundvand

Markvanding

Tilladelsen gælder til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 158.771 under anlægsID 119347 på matr.nr. 462 Sølsted Ejerlav, Abild.

Tilladelsen er givet efter reglerne i lov om Vandforsyning¹⁾ § 20.

Tilladelsen er gyldig frem til 31. december 2024.

Venlig hilsen

Rie Jasmund Eilersen
Miljømedarbejder

¹⁾ Vandforsyningslov: [LBK nr. 118 af 22/02/2018](#) om vandforsyning (VFL) med senere ændringer

Tilladelsens indhold

Afgørelse	3
Vilkår	3
Sagens behandling	5
Konklusion	8
Oversigtskort.....	10
Klagevejledning	11

Afgørelse

Jørgen Sørensen, Adelvadvej 6, 6270 Tønder, CVR nr. 28044216 får tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding. Indvindingen skal ske fra anlægsID 119347 med tilhørende boring DGU nr. 158.771, og omfatter en årlig indvindingsmængde på 30.000 m³ med et timeforbrug på 40 m³. Anlæg og boring er placeret på matr.nr. 462 Sølsted Ejerlav, Abild.

Vilkår

Tilladelsen er omfattet af en række vilkår, som skal overholdes. Tønder Kommune fører tilsyn med, at tilladelsens vilkår overholdes. Vi kan tilbagekalde tilladelsen og forlange at anlæggets boringer skal sløjfes uden erstatning, hvis tilladelsens vilkår ikke overholdes, eller hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning (VFL § 26 stk. 3).

Tilladelsens vilkår omfatter:

1. Formål

Vandet må kun benyttes til markvanding, og må ikke uden vores tilladelse anvendes til andre formål (VFL § 33).

Anvendes tilladelsen ikke længere, eller indgås der nye vandingsaftaler, lejeaftaler eller andet, som angår tilladelsen, skal vi straks informeres om det.

2. Gyldighedsperiode

Tilladelsen er tidsbegrænset og er gyldig frem til **den 31. december 2024**. Tilladelsen er begrænset til 5 år, da den tidligere tilladelse ikke er anvendt i flere år. Hvis tilladelsen til den tid ønskes fornyet, skal der søges om fornyelse af tilladelsen inden tidsfristens udløb.

Tilladelsen kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis indvinding ikke er sket indenfor et sammenhængende tidsrum af 5 år (VFL § 35). Tilladelsen kan også tilbagekaldes når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det (VFL § 32 stk. 3). Spørgsmål til omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.

3. Særlige vilkår

Ingen.

4. Indvindingens omfang

Der må indvindes op til **30.000 m³** grundvand pr. år fra anlægget til vanding af landbrugsafgrøder på matr.nr. 462 Sølsted Ejerlav, Abild.

Det vandede areal er på cirka 30 ha. Arealet er vist på bilag 1.

Der må højst oppumpes **40 m³ pr. time** fra anlæggets boring.

Pumpekapacitet med videre må ikke ændres uden vores tilladelse.

5. Boringens placering og krav til indretning

Der er givet tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU nr. 158.771. Boringen er placeret på matr.nr. 462 Sølsted Ejerlav, Abild. Boringens placering kan ses på bilag 1.

Boring DGU nr. 158.771 er udført i 1992. Den er 42 meter dyb og vandet bliver hentet fra 24-39 meter under terræn (boringens filtersætning). Boringen er ifølge borerapporten filtersat under lerlag på i alt 8,5 meters tykkelse.

Anlæggets boring skal være indrettet efter reglerne i boringsbekendtgørelsen²⁾, så grundvandsressourcen er sikret mod forurening, og boringen samt omgivelserne er sikret mod ska-

²⁾ Boringsbekendtgørelsen: [BEK nr. 1260 af 28/10/2013](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

der. Det betyder blandt andet, at boringens forerør er afsluttet med en vandtæt forerørsforsegling og anbragt i en tæt tørbrønd eller i en overjordisk råvandsstation. Den skal ligeledes sikres med hegn, større sten eller lignende, som fysisk sikrer boringen.

Eksempler på boringsindretning kan ses på bilag 3.

Ved fremtidigt byggeri m.m. skal det sikres, at de vejledende afstandskrav i Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg³⁾ overholdes.

Erstatningsboringer må ikke etableres uden vores tilladelse (VFL § 21 stk. 3).

Vandforsyningsanlægget (vandtransportsystemet) må kun anvendes til transport af det op-pumpede grundvand. Skal en del af vandforsyningsanlægget, herunder blandt andet hydranter, opstilles mindre end 8 meter fra et offentligt vandløb, skal vandløbsmyndigheden kontaktes for eventuel tilladelse.

Hvis boringen skal sløjfes, skal det ske efter reglerne i kap. 6 i boringsbekendtgørelsen, og må kun foretages af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land⁴⁾.

6. Fredningsbælte

Omkring boringen skal der være et fredningsbælte med en radius på 5 meter (boringsbekendtgørelsens § 9 stk. 4). Inden for fredningsbæltet er det ikke tilladt at opmagasinere, bruge eller blande gødning og bekæmpelsesmidler eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Heller ikke opbevaring af tom emballage er tilladt.

Marksprøjter må derfor ikke påfyldes tættere end 5 meter fra boringen (bilag 4), og en eventuel brændstoftank skal placeres minimum 5 meter fra boringen.

Fredningsbæltet skal afmærkes med hegn, større sten eller lignende, som fysisk sikrer fredningen.

7. Måling og indberetning af vandforbrug

Vandet der indvindes i perioden 1. januar - 31. december skal aflæses hvert år. Den aflæste værdi skal indberettes i kubikmeter (m³) til os inden den 1. februar det følgende år⁵⁾.

Vandmængden skal måles med timetæller, vandmåler eller elmåler. Vi kan til enhver tid ændre bestemmelsen om målermetodens art.

8. Vandkvalitet

Da grundvandet ikke skal bruges til drikkevandsformål, er der ingen krav til vandkvaliteten.

Hvis en del af det indvundne vand skal anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal der evt. regelmæssigt udtages prøver af vandkvaliteten. Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne skal betales af anlæggets ejer. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret (godkendt) til det, jævnfør de til enhver tid gældende regler. Analyseresultaterne skal fremsendes til os.

9. Erstatningsregler

Anlæggets ejer er erstatningspligtig, hvis anlæggets drift skader eksisterende forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer med videre (VFL § 23). I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne (VFL § 23 stk. 4).

³⁾ DS 441

⁴⁾ Uddannelsesbekendtgørelse: [BEK nr. 915 af 27/06/2016](#) om uddannelse af personer, der udfører boringer på land

⁵⁾ Vandkvalitetsbekendtgørelsen: [BEK nr. 1070 af 28/10/2019](#) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sagens behandling

Ole Hansen, Landbrugsrådgivning Syd, har på vegne af Jørgen Sørensen, Adelvadvej 6, 6270 Tønder søgt om tilladelse til at indvinde grundvand fra DGU nr. 158.771. Det ansøgte skal anvendes til at vande cirka 30 ha landbrugsafgrøder med en maksimal årlig indvindingsmængde på 30.000 m³ og et timeforbrug på 40 m³.

Det tilladte svarer til det ansøgte. Tilladelsen gives dog kun for 5 år, da den tidligere tilladelse ikke har været udnyttet i flere år.

Tilladelsen afløser tilladelse af 6. maj 2009, Sags ID 2006554, som omfattede tilladelse til indvinding af 30.000 m³ grundvand pr. år fra DGU nr. 158.771 med 40 m³ pr. time, til vanding af cirka 30 ha landbrugsafgrøder. Tilladelsen er udløbet den 31. december 2019.

Vurdering:

Efter at vi har modtaget ansøgningen, er der undersøgt for en række forhold:

Tilsyn:

Ansøger har med ansøgningen sendt billeder af boringen og boringens overbygning.

Der er på tidspunktet, hvor tilladelsen er givet, ikke ført tilsyn med boringen.

Boringen er placeret i en tørbrønd bestående af betonringe og tætsluttende dæksel.

Anlægget er ifølge ansøgningen indrettet med elpumpe og timetæller til måling af den oppumpede vandmængde.

Vurdering af vandkvalitet:

Det er ikke nødvendigt at udtage en analyse for bestemmelse af vandkvaliteten. Vandets formål og kvalitet vurderes at være forenelige.

Andre indvindingsinteresser:

Der er ikke kendskab til anden indvinding af grundvand i indvindingsanlæggets nærhed, som vil være uforenelig med indvindingen.

Kommunale og regionale planforhold:

Tilladelsen er vurderet i forhold til Vandforsyningsplanen, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Spildevandsplanen, Kommuneplanen og Råstofplanen.

Anlægget ligger indenfor et område, der af staten er udpeget som indsatsområde (IO) for grundvandsbeskyttelse. Anlægget ligger ikke indenfor et vandværks indvindingsopland. Der er for området udarbejdet en plan for grundvandsbeskyttelse ved navn "Plan for grundvandsbeskyttelse – Tønder, Løgumkloster m.fl.".

Det er vurderet, at anlægget og indvindingen ikke er i modstrid med gældende planer.

Statslige planforhold:

Tilladelsen er vurderet i forhold til de statslige Naturplaner og Vandområdeplaner.

Det er vurderet, at anlægget og indvindingen ikke er i modstrid med gældende planer:

Grundvand:

Grundvandets kemiske og kvantitative tilstand i området i det primære grundvandsmagasin, som her er de regionale grundvandsforekomster, er ud fra Vandområdeplanerne 2015 – 2021 vurderet til at være god. Det vurderes, at der fra anlæggets boring indvindes grundvand fra en regional grundvandsforekomst.

Det er vurderet, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at indvindingen alene, eller sammen med andre indvindinger, ikke vil påvirke den kvantitative

grundvandsressource væsentligt. Når indvindingen ophører, vil grundvandsressourcen hurtigt gendannes.

Indvindingen er vurderet til ikke at påvirke grundvandets kemiske kvalitet.

Anlæggets boring ligger indenfor et område, der er udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) samt nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Vi vurderer, at så længe boringen er indrettet efter gældende regler, er der ikke nogen umiddelbar fare for forurening af grundvandsressourcen.

Målsatte vandløb:

Tilladelsen er vurderet i forhold til vandområdeplanernes⁶⁾ målsatte vandløb. Den samlede påvirkning fra indvindingen i tilladelsen og andre aktive indvindinger i området må ikke have nogen væsentlig negativ indflydelse på vandløbenes målopfyldelse.

Naturstyrelsen har forud for Vandområdeplan 2015-2021 fået udført undersøgelser⁷⁾, der viste, at vandindvinding ikke har nogen målbar negativ effekt på vandløbskvaliteten i mellemstore til store vandløb.

Da undersøgelsen er en del af baggrunden for indsatserne i vandområdeplan 2015-2021, vurderer vi derfor, at indvinding i forhold til mellemstore vandløb (typologi 2) og store vandløb (typologi 3) ikke har betydning for vandløbskvaliteten, og dermed ikke har betydning for opnåelse af miljømålet for vandløbet. Indvinding i forhold til små vandløb (typologi 1) skal altid vurderes.

Den samlede tilladte indvinding fra tilladelsens anlæg og andre anlæg i området er beregnet til at påvirke to vandløbsoplande, hvor vandløbene er målsatte jævnfør Vandområdeplan 2015-2021. Vandløbene i oplandet er: 1) Galgestrøm og 2) Sejersbæk.

Galgestrøm er et typologi 2 vandløb (mellemstort vandløb) og en del af Vidå-systemet. Medianminimumsvandføringen ved udløb af oplandet er 126,7 l/s og denne vil samlet reduceres med 19,8 l/s, svarende til 16 %. Anlæggets tilladte maksimale indvinding bidrager til den samlede reduktion med 0,34 l/s for oplandet eller en andel på 1,71 % af den samlede reduktion. Se tabel 1.

Miljømålet "god" for den økologiske tilstand er ikke opnået for Galgestrøm. Galgestrøm har inden for oplandet en samlet økologisk tilstand svarende til moderat økologisk tilstand (pga. tilstand for DVFI). De andre miljøparametre er ukendte. Se tabel 2. Galgestrøm er inden for vandløbsoplandet omfattet af undtagelsesbestemmelserne for opfyldelse af miljømålet. Planlagt indsats er ukloakerede ejendomme.

Sejersbæk er et typologi 2 vandløb (mellemstort vandløb) og en del af Vidå-systemet. Medianminimumsvandføringen ved udløb af oplandet er 127,6 l/s og denne vil samlet reduceres med 27,9 l/s, svarende til 22 %. Anlæggets tilladte maksimale indvinding bidrager til den samlede reduktion med 0,32 l/s for oplandet eller en andel på 1,14 % af den samlede reduktion. Se tabel 1.

Miljøkvaliteten for Sejersbæk er ukendt økologisk tilstand for alle parametre, da det er et blødbundsvandløb. Se tabel 2. Nedstrøms, hvor vandløbet ikke er et blødbundsvandløber potentialet for DVFI dog godt.

Planlagte indsatser for opnåelse af miljømål er for Sejersbæk fjernelse af fysisk spærring i toppen af vandløbet og ukloakerede ejendomme. Vandløbet har udskydelse af tidsfrist for opfyldelse af miljømål.

⁶⁾ Målsat i Vandområdeplan 2015 - 2021

⁷⁾ "Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand"-Notat fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) dateret den 11.11.2014 og revideret den 02.09.2015

Tabel 1. Data vedrørende indvindingspåvirkning for de to vandløbsoplande.

Vandløb	Medianmin. Vandføring (l/s)	Beregnet vandføringsreduktion (l/s)	Beregnet vandføringsreduktion (%)	Reduktion fra boring (l/s)	Boringens andel (%)
Galgestrøm	126,7	19,8	16	0,34	1,71
Sejersbæk	127,6	27,9	22	0,32	1,14

Tabel 2. Data vedrørende miljøkvalitet for vandløbene.

Vandløb	Målsætning	Smådyr (DVFI)	Makrofytter (vandplanter)	Fisk	Tilstand miljøkvalitet samlet
Galgestrøm	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand	Ukendt økologisk tilstand	Ukendt økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Sejersbæk	Godt økologisk potentiale	Ukendt økologisk tilstand	Ukendt økologisk tilstand	Ukendt økologisk tilstand	Ukendt økologisk tilstand

Selvom miljømålet ikke er opnået for Galgestrøm og den økologiske tilstand er ukendt for Sejersbæk, har vi vurderet, at den tilladte indvinding i forhold til vandløbene, ikke har betydning for vandløbskvaliteten. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i Vandområdeplan 2015 – 2021, hvori det vurderes, at indvinding i forhold til vandløb med typologi 2 ikke har betydning for vandløbskvaliteten.

Indvindingens påvirkning fra anlægsID 119347 og andre indvindinger vurderes på den baggrund at være uvæsentlig for de påvirkede vandløb.

Beskyttede vandløb:

Tilladelsen er vurderet i forhold til Naturbeskyttelseslovens⁸⁾ § 3 beskyttede vandløb.

Den aktuelle indvinding må efter Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke føre til en væsentlig ændring af naturtilstanden i beskyttede vandløb.

Da indvindingen fra anlægget, med denne tilladelse, ikke ændres til en større indvinding end der hidtil er foregået, er det vurderet, at der ikke sker en negativ ændring af naturtilstanden i § 3 beskyttede vandløb.

Beskyttet natur:

Tilladelsen er vurderet i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturområder.

Den aktuelle indvinding må efter Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke føre til en væsentlig ændring af naturtilstanden i beskyttede naturområder.

Den tilladte indvinding fra anlægget er beregnet til ikke at påvirke grundvandsspejlet ved beskyttede naturområder.

Den tilladte indvinding fra anlægget er beregnet til at påvirke grundvandsspejlet ved seks beskyttede naturområder (søer).

Det vurderes, at der på baggrund af beregninger, ikke vil ske en væsentlig negativ ændring af naturtilstanden i de § 3 beskyttede naturområder. Da indvindingen fra anlægget, med denne tilladelse, ikke ændres til en større indvinding end der hidtil er foregået, er det desu-

⁸⁾ Naturbeskyttelseslov: [LBK nr. 240 af 13/03/2019](#) af lov om naturbeskyttelse m.v.

den vurderet, at der ikke sker en negativ ændring af naturtilstanden i de § 3 beskyttede naturområder.

Natura 2000-områder:

Aktiviteten ligger ikke indenfor Natura 2000-områder⁹⁾, grænser ikke op, eller påvirker ikke ind i Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter:

Der er foretaget en screening for om aktiviteten alene, eller i sammenhæng med andre aktiviteter, påvirker bilag IV-arter¹⁰⁾ i eller nær området. Screeningen giver ikke anledning til en nærmere vurdering af bilag IV-arters påvirkning.

Kultur:

Der findes ingen kendte kulturelle emner i aktivitetens nærhed, som indvindingen vil være uforenelig med.

Forurening og gener:

Der findes ingen kendte forureningskilder i aktivitetens nærhed, som indvindingen vil være uforenelig med.

Risiko for forurening og gener ved indvindingen vurderes ligeledes at være uvæsentlig.

Anlæggets drift:

Uheld, affaldsproduktion, forurening og gener i forbindelse med anlæggets drift vurderes at være uvæsentlig.

Projektets forhold til VVM-lovgivningen:

Projektet er omfattet af VVM-lovens¹¹⁾ bilag 2 punkt 2.d, da der er tale om en såkaldt dyb boring (dybere end 10 m) og det skal derfor vurderes, om der er VVM-pligt.

Vi har efter VVM-lovens § 21 truffet afgørelse om, at den tilladte indvinding af grundvand ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vandindvindingen er derfor **ikke** omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt (VVM-lovens § 15 stk. 2).

Udtalelser i sagen:

Der er ikke indhentet supplerende oplysninger i forbindelse med sagens behandling.

Offentliggørelse:

Ansøgningen har ikke været offentliggjort. Denne afgørelse og afgørelsen om VVM-pligt vil blive annonceret på Tønder Kommunes hjemmeside den 14. september 2020.

Ændringer i tilladelsen:

Viser det sig, at vurderingerne er forkerte, kan tilladelsen ændres eller i særlige trækkes tilbage.

Konklusion

Vi vurderer, at der kan gives tilladelse:

- Der er på ejendommen behov for vanding af landbrugsafgrøder på grund af jordens beskaffenhed
- Samfundsmæssige hensyn hindrer ikke umiddelbart tilladelsen (VFL §§ 1 og 2)
- Den tilladte indvinding af grundvand og anlæggets drift vurderes ikke at påvirke omgivelsernes kvalitet i væsentligt omfang

⁹⁾ [BEK nr. 1595 af 06/12/2018](#) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

¹⁰⁾ [BEK nr. 1595 af 06/12/2018](#) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

¹¹⁾ VVM-loven: [LBK nr. 973 af 25/06/2020](#) af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Bilag

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning
3. Eksempel på indretning af boring
4. Brug af marksprøjte ved boring

Kopi af afgørelsen er sendt til

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal – toender@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dntoender-sager@dn.dk

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lokal – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Nyttige links:


www.retsinformation.dk

www.geus.dk

www.toender.dk

[indberetning af oppumpede vandmængder](#)

Oversigtskort (uden målestoksangivelse)

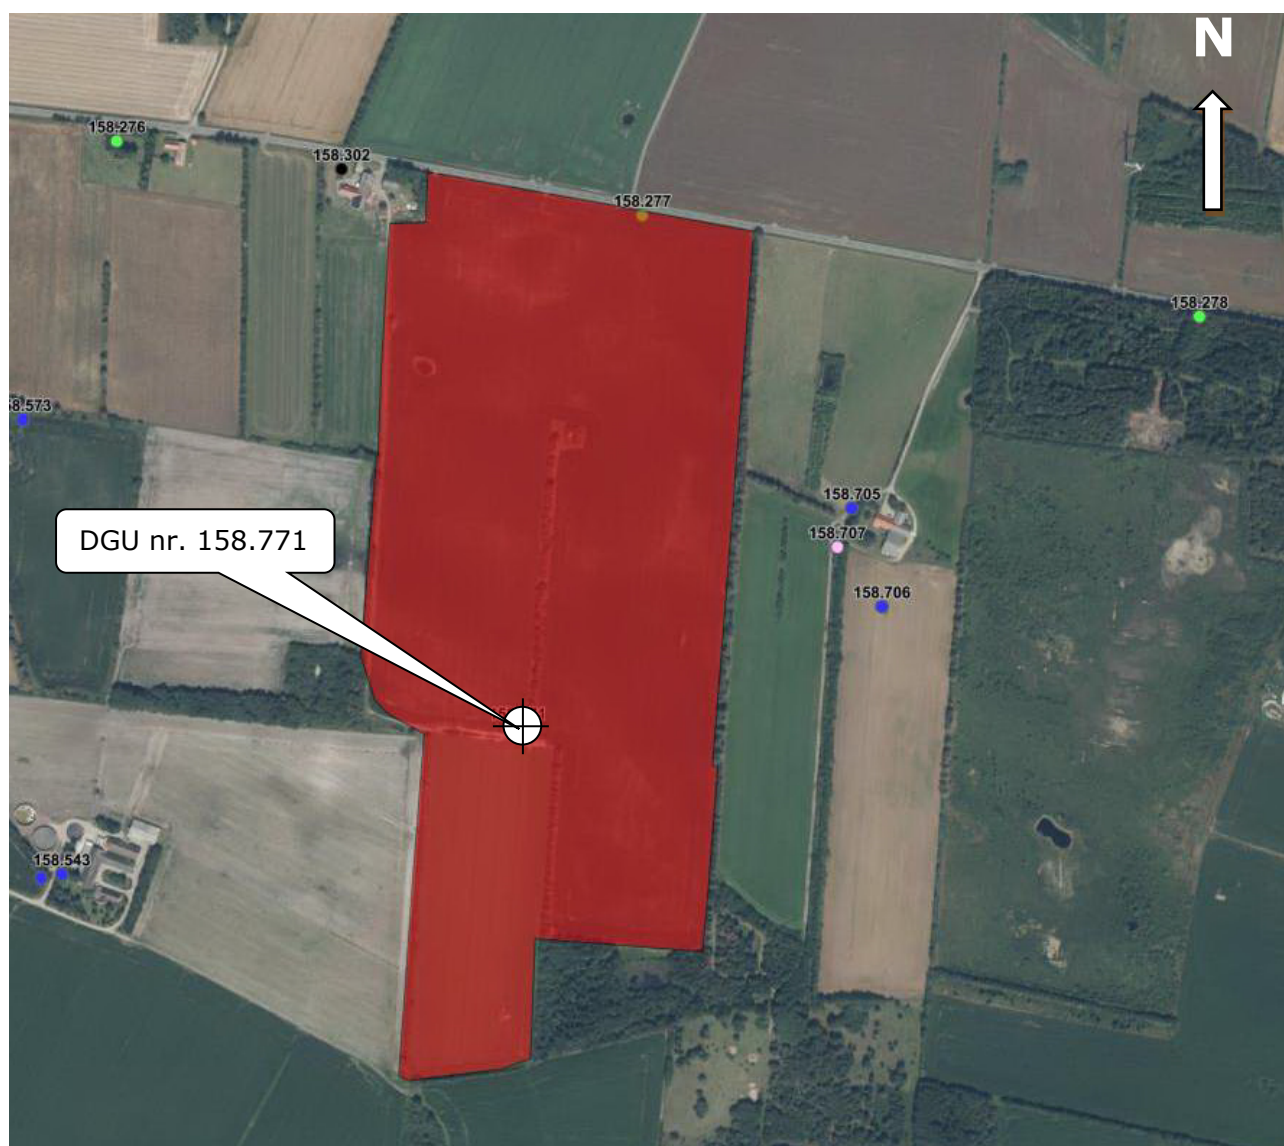

TØNDER KOMMUNE – MILJØ OG NATUR
 WEGNERS PLADS 2 – 6270 TØNDER – 74 92 92 92

Ansøger:

Jørgen Sørensen
 Adelvadvej 6
 6270 Tønder

Formål: Indvinding af grundvand til markvanding

AnlægsID: 119347

Signatur:**Sagsbehandler:**

Rie J. Eilersen
 74 92 92 41
rje@toender.dk

Sags ID: 13.02.01-P19-51-20

Dato: 28. juli 2020



Aktuel boring



Vandede arealer

Klagevejledning

Klage over afgørelse om indvinding af grundvand fra boring

Klage over afgørelsen skal jævnfør vandforsyningslovens § 75 stk. 1 og 2 ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De der kan klage er:

- Ansøger
- Myndigheder, organisationer og institutioner på udsendelseslisten
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

En klage skal være skriftlig og indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem *Klageportalen*, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen* findes på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter kommunen snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter indgivelsen af klagen skal beslutte om afgørelsen fastholdes. Hvis afgørelsen fastholdes kan Miljø- og Fødevareklagenævnet behandle klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal være modtaget senest **den 12. oktober 2020**.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret er på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Miljø- og Fødevareklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen begynder når gebyret er modtaget. Bliver gebyret ikke betalt på den anviste måde, og inden for den fastsatte frist på 14 dage, vil klagen blive afvist fra behandling.

Tilladelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en afgørelse, der bliver klaget over.

Det er også muligt at anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene. Dette skal ske indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Klage over VVM-afgørelsen

Klage over afgørelsen om VVM-pligt skal jævnfør VVM-lovens § 49 stk. 1 ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De der kan klage er:

- Enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald
- Miljøministeren
- Visse landsdækkende foreninger og organisationer.

En klage skal være skriftlig og indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem *Klageportalen*, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen* findes på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter kommunen snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter indgivelsen af klagen skal beslutte om afgørelsen fastholdes. Hvis afgørelsen fastholdes kan Miljø- og Fødevareklagenævnet behandle klagen.

Klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for annoncering af afgørelsen om VVM-pligt, der vil finde sted den 14. september 2020 på Tønder Kommunes hjemmeside www.toender.dk.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til klagenævnet. Gebyret er på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Klagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen begynder når gebyret er modtaget. Betaler gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, vil klagen blive afvist fra behandling.

Indretning af boringens overbygning

Tønder Kommune


Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet med en overbygning som beskrevet i boringsbekendtgørelsen. Tegninger og billeder herunder viser to eksempler på en korrekt indrettet boring med overbygning udført som henholdsvis tørbrønd og på terræn.

Vigtigt at huske: Overbygningen skal altid være indrettet, så den er tør indeni, ikke bliver ødelagt ved brug, og er beskyttet overfor ydre påvirkninger som påkørsel og vejrforhold.

Overbygning udført som tørbrønd


Tørbrøndens sider skal være udført af brøndringe af beton eller andre tætte materialer. Låget skal være aflåseligt og tætsluttende. Det skal sikres, at det ikke kan flyve af. Et tungt beton-dæksel betragtes som at være aflåseligt. Et låg af andet materiale skal kunne låses.

Tørbrønden skal bestå af tætte sider og tæt bund af beton eller stampet ler. Tørbrønden skal være så stor, at boringen er tilgængelig uden at tørbrønden skal ødelægges. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

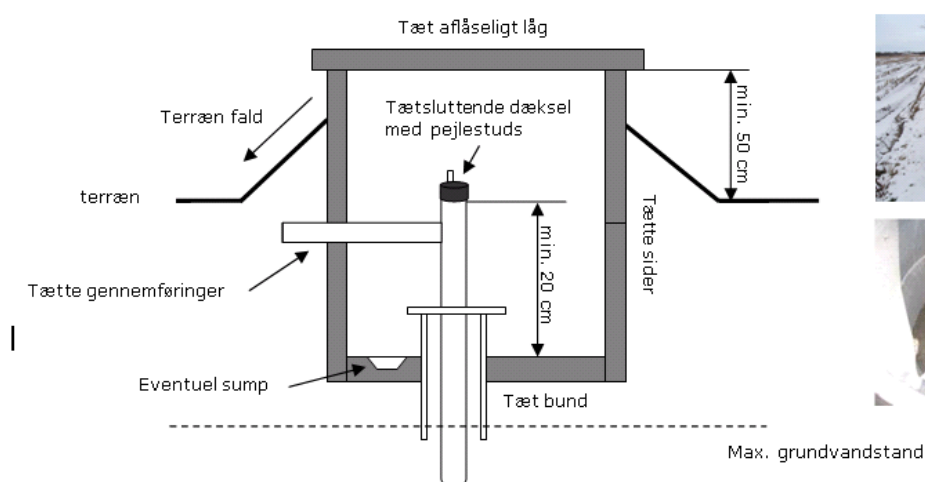

Overbygning udført på terræn:

En overbygning på terræn skal være udført således, at der ikke kan trænge vand ind til boringen. Låget skal være aflåseligt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

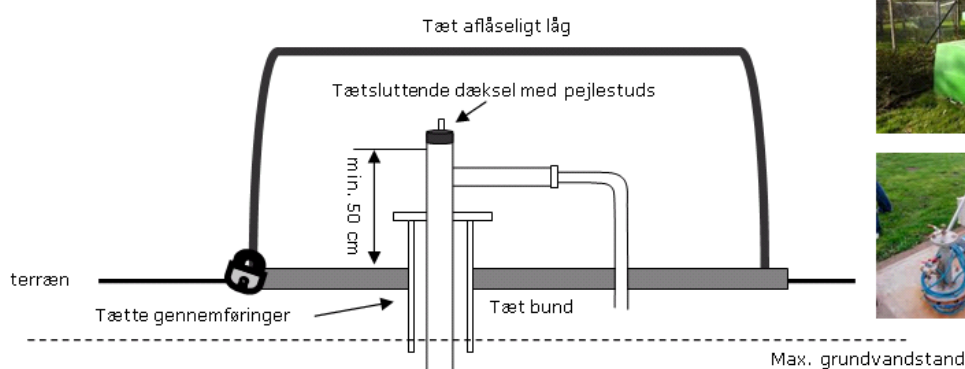


Brug af marksprøjte ved boring

Påfyldning af marksprøjter skal ske minimum 5 m fra boringen, og det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til boringen.

Der er to løsninger:

Den bedste løsning

Der etableres en vandbeholder et stykke væk fra boringen, hvor vandet pumpes op i. Herfra pumpes vandet videre over i en marksprøjte. Der skal være minimum 20 cm luft mellem vandtilløb og overløb på beholderen:

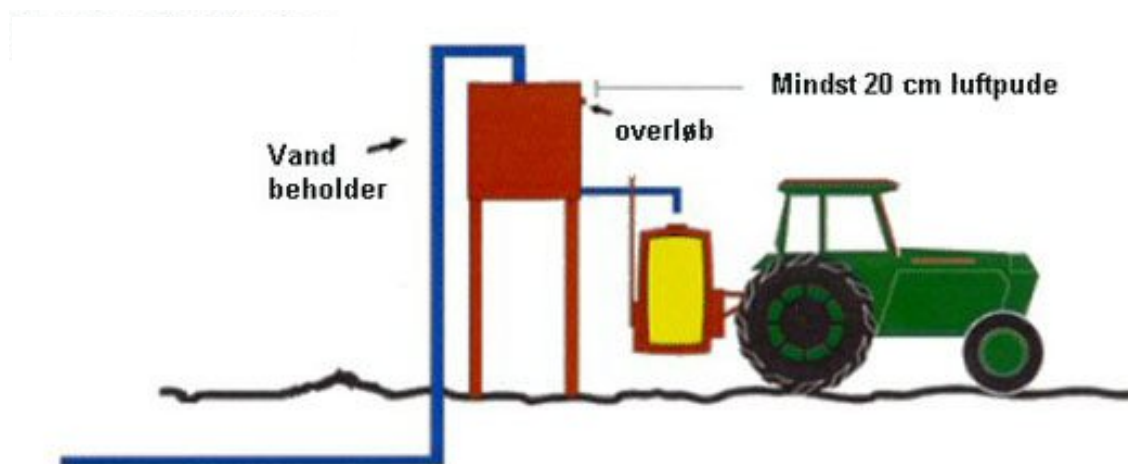

Den næstbedste løsning

Påfyldningsinstallationen er som min. 5 m fra boringen. Der skal som minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholder:

